



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632930

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

HUM18PV-63, HUM18DC-63;Ui:1000V;Uimp:4kV(1P 外形,2P 外形),6kV(3P 外形,4P 外形);Ue:DC250V(1P 外形),DC500V(2P 外形),DC750V(3P 外形),DC1000V(4P 外形);In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;过电流脱扣器类型:热磁式;Ics:7.5kA;Icu:10kA;选择性类别:A 类;适用于隔离;直流接线方式: C 型; D 型; E 型; F 型; G 型; H 型; I 型;接线方式及型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 25 日 有效期至: 2029 年 05 月 22 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 05 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632930

证书附页: 第 1 页 共 2 页

二极断路器

—— C型接线方式




—— D型接线方式




三极断路器

—— E型接线方式




—— F型接线方式




四极断路器


—— G型接线方式



—— H型接线方式



—— I型接线方式



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632930

证书附页：第 2 页 共 2 页

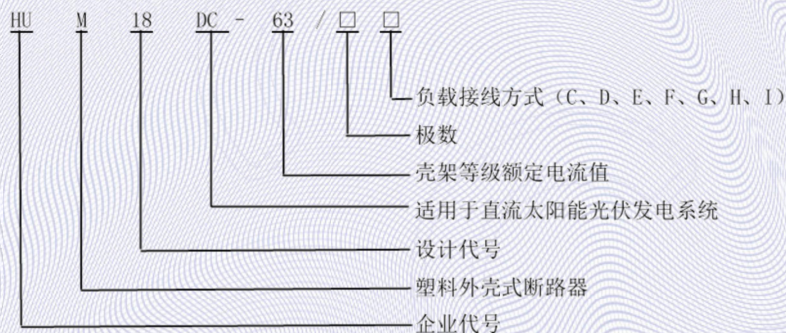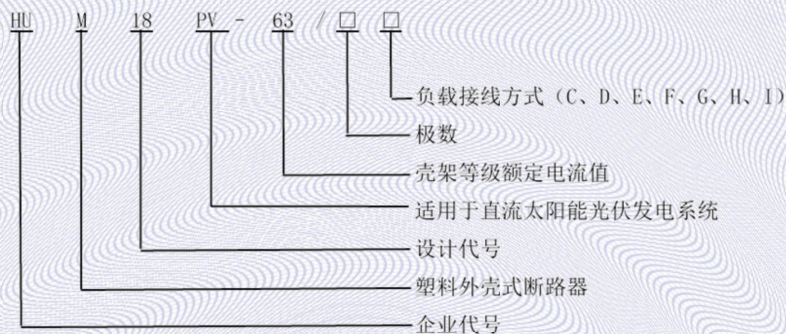

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司