中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703337

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司

浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司

浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

庆民控股集团有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇仙坪村庆民路 2-6 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR17-250/3□□；Uimp：12kV；Ui：1000V；Ith=Ie:80A，100A，125A，160A，200A，250A；Ue：AC400V；Iq：50kA；使用类别：AC-22B；3P;配用的辅助触头：1NO1NC，Uimp:4kV，Ui:400V，Ith:3A，AC-15:380V/3A；型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2025

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 08 月 19 日　**有效期至：**2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，

也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703337

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

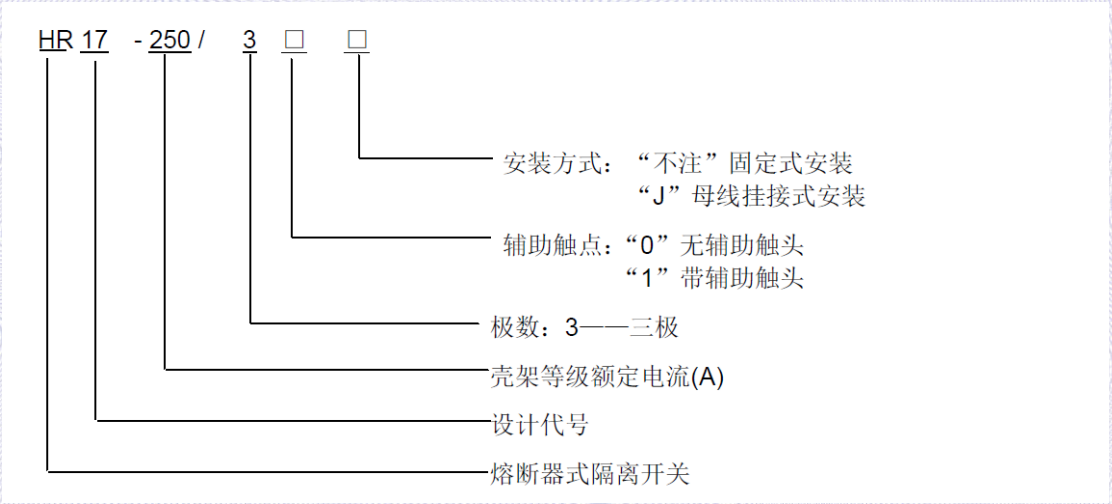

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666